


Затверджую:  
Директор КВП "ТЕ" м. Горішні Плавні" Сніжко П.І.

2025 р.



Графік температур теплоносія від котельні по вул. Енергетиків 31, мікрорайону Золотнишино, вул. Набережна,3

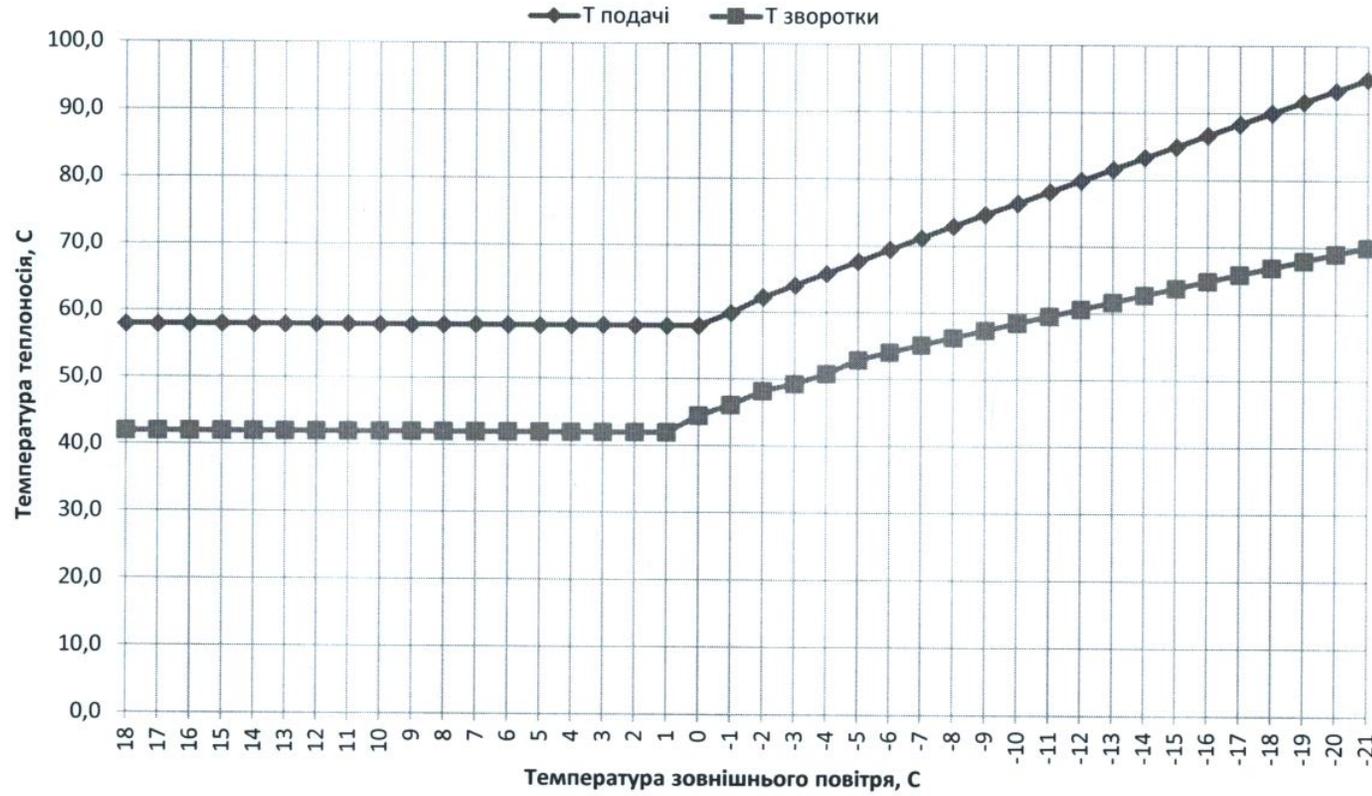


Головний інженер

 Данюк С.І.

Затверджую:  
Директор КВП "ТЕН" м. Горішні Плавні"



Синько П.І.  
2025 р.

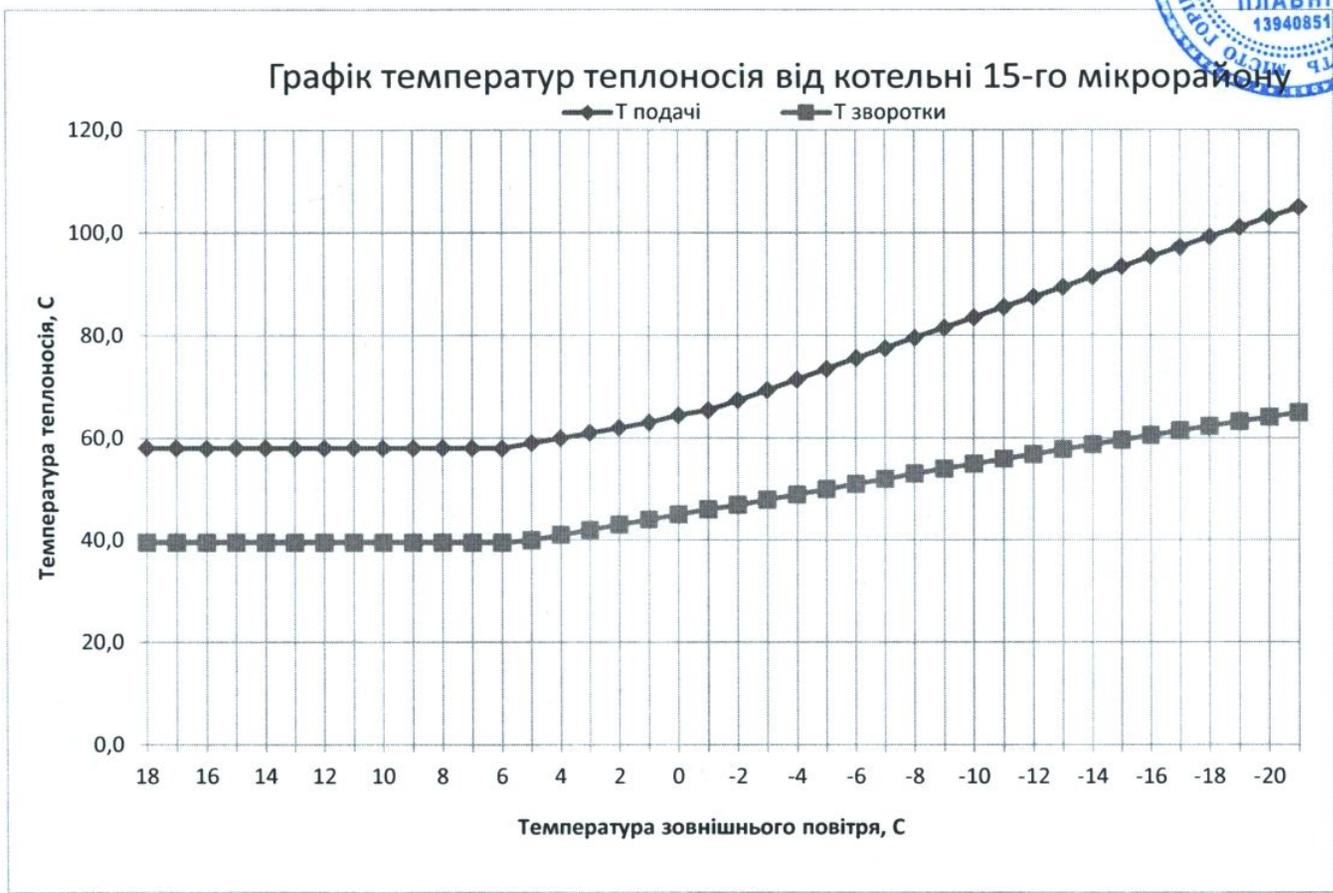

Головний інженер

*С.І. Данюк* Данюк С.І.